









Существующее РУ-0,4кВ БКТП

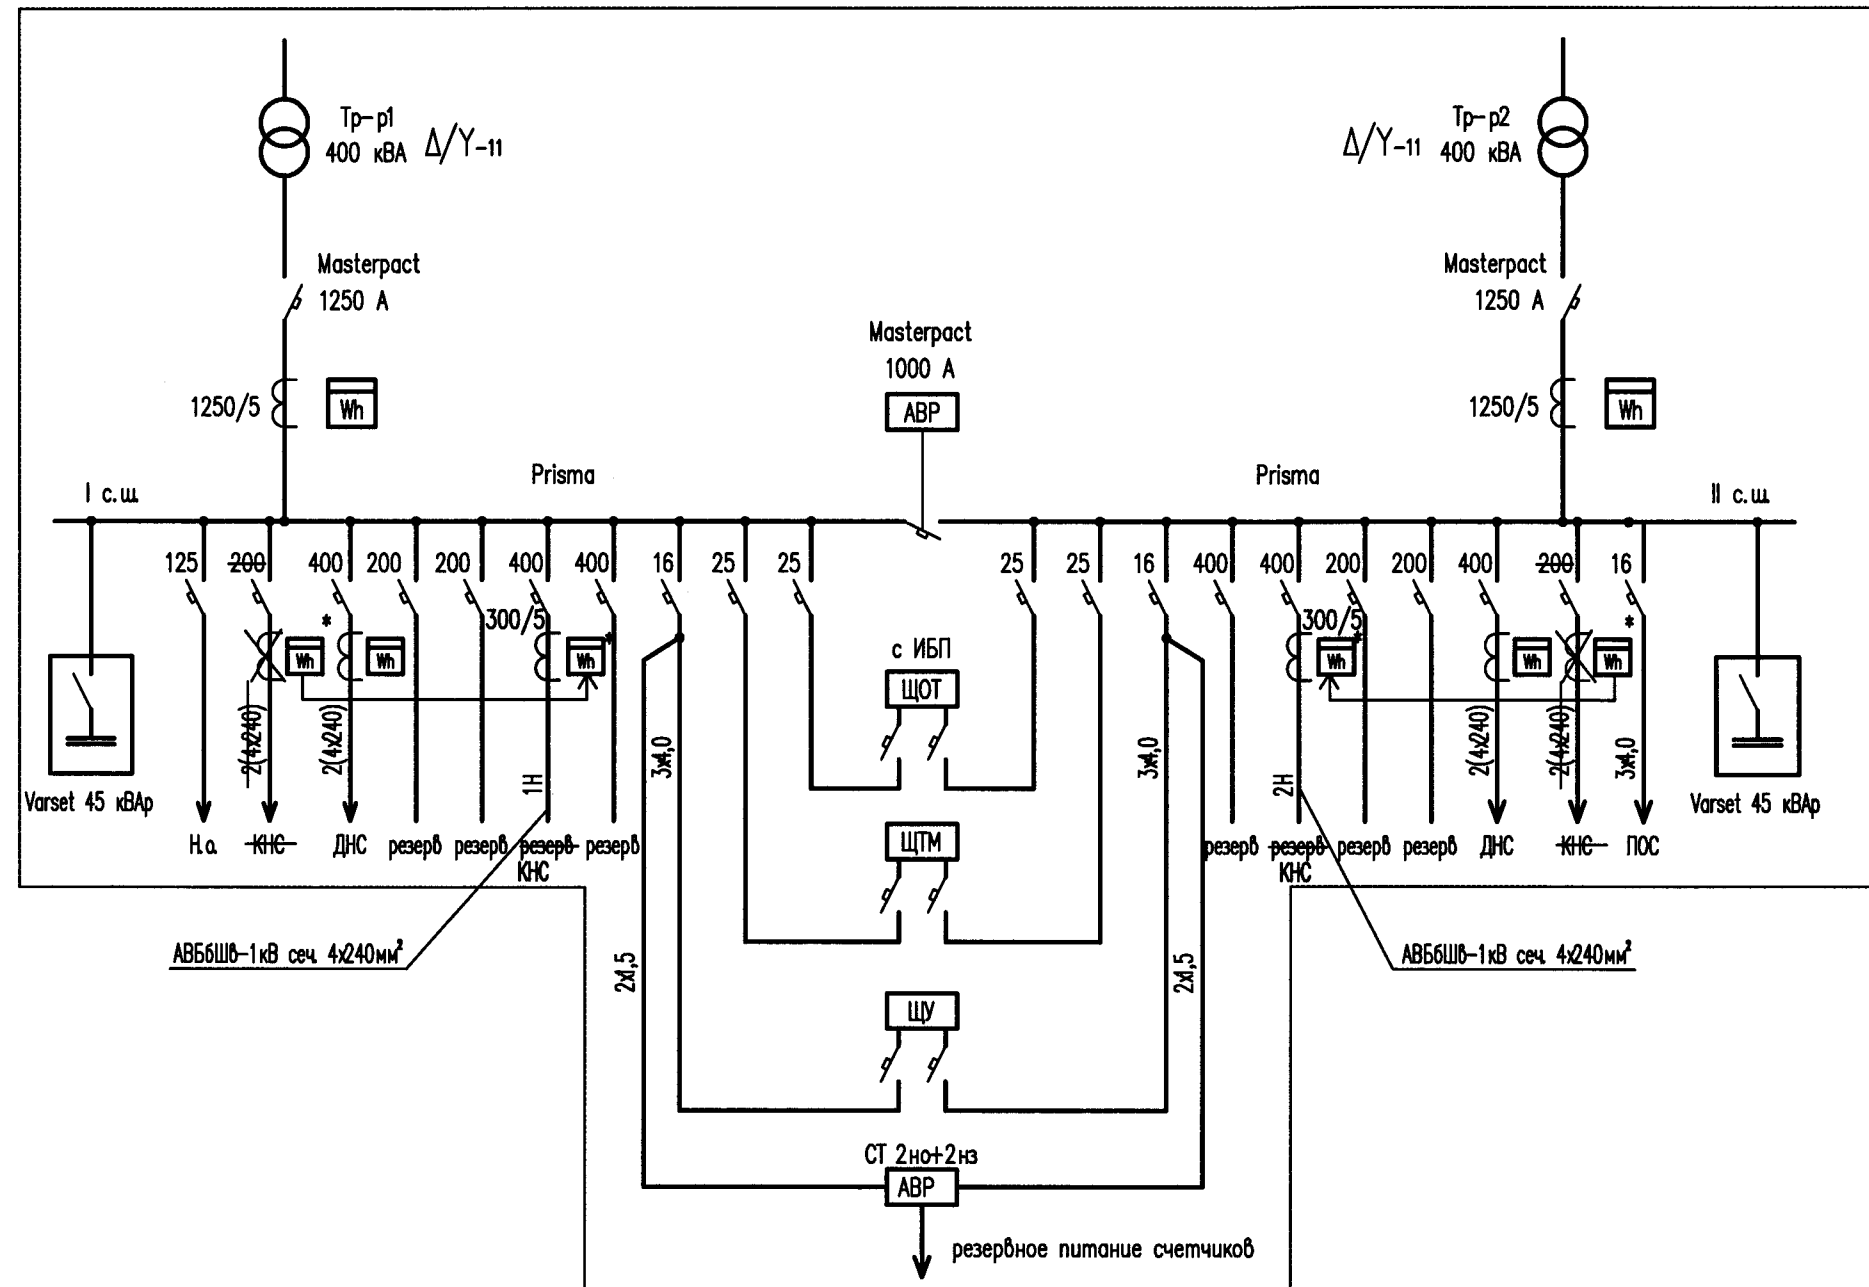

РУ-0,4кВ БКТП по проекту 12300-II-Л14-16/7-ЭМ л.3

Существующие сети к КНС, подключенные в РУ-0,4кВ БКТП по проекту 12300-II-Л14-16/7-ЭМ л.3, отключить и выполнить подключение кабелей 1Н, 2Н с новыми параметрами к отходящим линиям на 400А на разных секциях шин с установкой трансформаторов тока ТОП-0,66 300/5А. Трансформаторы тока 200/5А демонтировать.  
\*—счетчики переустановить.

						12300–Л21–НК ЭСЗ			
						Строительство канализационного коллектора с территории 2–ой очереди ОЗЗ ППТ "Липецк"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Новикова			05.16.	Реконструкция канализационной насосной станции	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Мезенцева			05.16.		Р	3	
Гл. спец.		Шаталова			05.16.				
Нач. отд.		Ивашова			05.16.	Схема подключения кабелей в существующем РУ–0,4кВ БКТП		ОАО	
Нормоконтр.		Мезенцева			05.16.			"ЛИПЕЦКГРАДАНПРОЕКТ"	
ГИП		Чернецова			05.16.				