



КНС после реконструкции

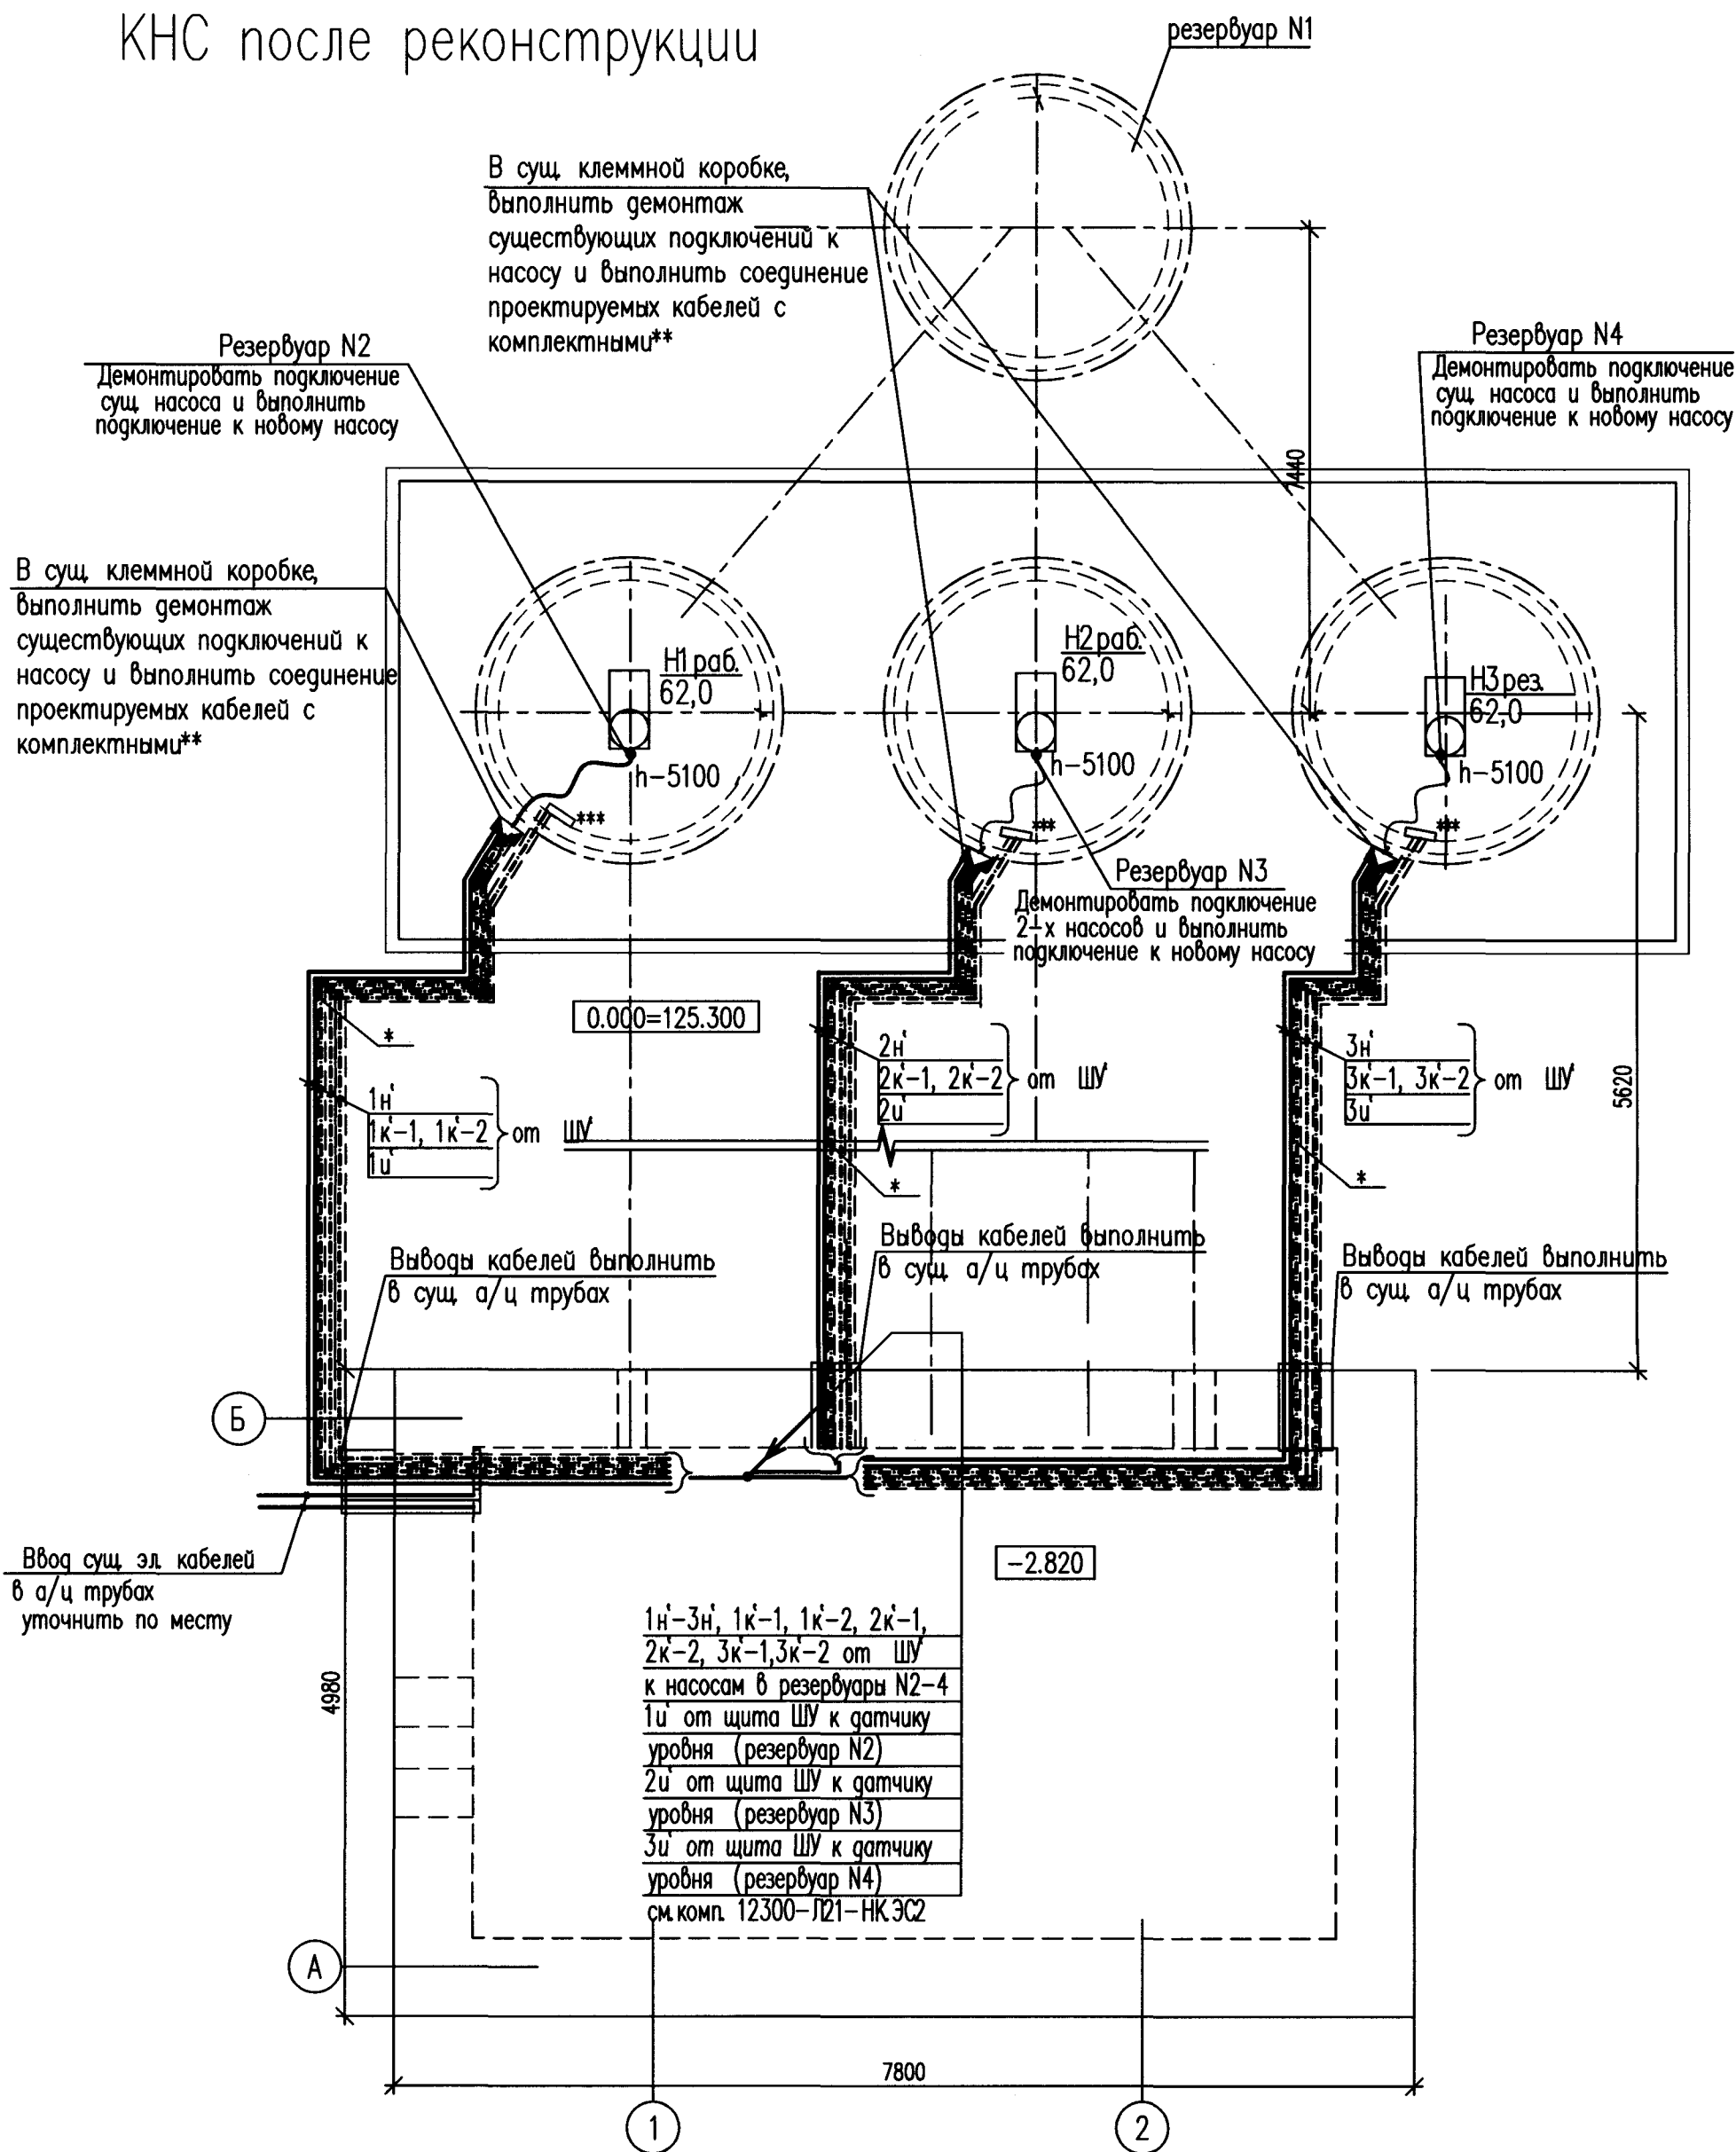

*— измерительные и контрольные кабели проложить в трубе на всем протяжении
**— комплектно с насосом поставляется два силовых кабеля, подключаемых параллельно и два защитных кабеля длиной 10м
***— по заданию раздела НК.АТХ к датчикам уровня, установленным в резервуарах N2—N4, предусмотрена прокладка измерительных кабелей 1у', 2у', 3у'.

						12300–Л21–НК.ЭМ5			
						Строительство канализационного коллектора с территории 2–ой очереди ОЗЗ ППТ "Липецк"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Реконструкция канализационной насосной станции	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Новикова			<i>Nov</i>	04.16		Р	5	
Проверил	Мезенцева			<i>МЗ</i>					
Гл. спец.	Шаталова			<i>ШТ</i>					
Нач. отд.	Ивашова			<i>ИВ</i>					
Нормоконтр.	Мезенцева			<i>МЗ</i>	04.16.	План демонтажа и монтажа силовых сетей и цепей управления камеры переключений		ОАО "ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ"	
ГИП	Чернецова			<i>ЧР</i>					

Согласовано:
Согласовано: